



# VENTILATION FAN


Models:

SAS-80DC3

SAS-80DC3H

SAS-80DC3HM

**WARNING**

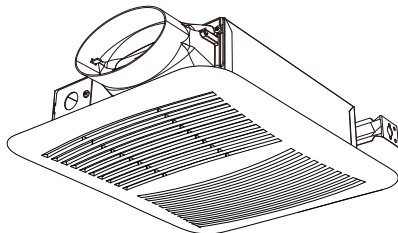

## TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switching on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- Acceptable for use over a tub or shower when connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protected branch circuit (ceiling installation only).
- This unit must be grounded.
- Not for Use in Kitchens.
- To reduce risk of fire and to properly exhaust air, be sure to duct air outside – Do not vent exhaust air into spaces within walls or ceilings or into attics, crawl spaces, or garages.
- WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.**
- The fan must not be installed in a ceiling thermally insulated to a value greater than R40.

## CAUTION

- For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- This product is designed for installation in ceilings up to a 12/12 pitch (45 degree angle). Duct connector must point up.
- To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- Please read specification label on product for further information and requirements.

## CLEANING & MAINTENANCE

For quiet and efficient operation, long life, and attractive appearance - lower or remove grille and vacuum interior of unit with the dust brush attachment. The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings are making excessive or unusual noises, replace the motor with the exact service motor. The impeller should also be replaced.

## OPERATION

See "Connect Wiring" for details.

The control box, located inside the fan housing, has three separate adjustments:



- The low airflow knob adjusts the lower airflow from 30 CFM up to the air flow rate of the high fan speed determined by the toggle switch setting. The low speed is de-activated when set between OFF-30 CFM (factory set to OFF).

- (Only for SAS-80DC3H SAS-80DC3HM) the humidity sensor knob set user-adjustable setpoint. The humidity sensor is de-activated when set between OFF-30% (factory set to 80% (Ambient temperature of 25 °C)).

(Only for SAS-80DC3) The time delay knob is adjustable from 3 to 30 minutes and will switch the fan to the low speed setting after the switch II is turned off for the set period of time.

The time delay setting is de-activated when set between OFF-3 mins (factory set to OFF).

- The toggle switch will adjust the upper fan speed setting from 50 to 100 CFM. (factory set to 100CFM).

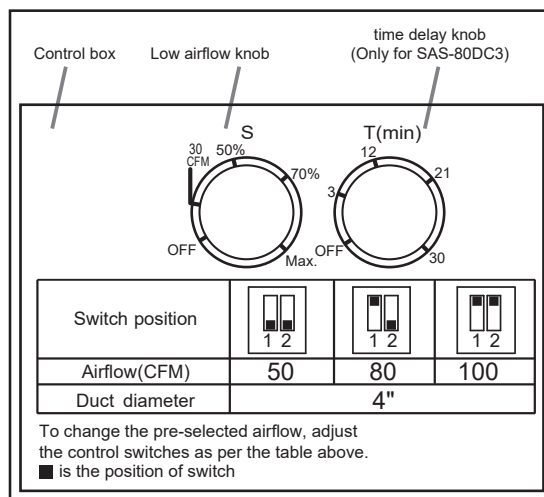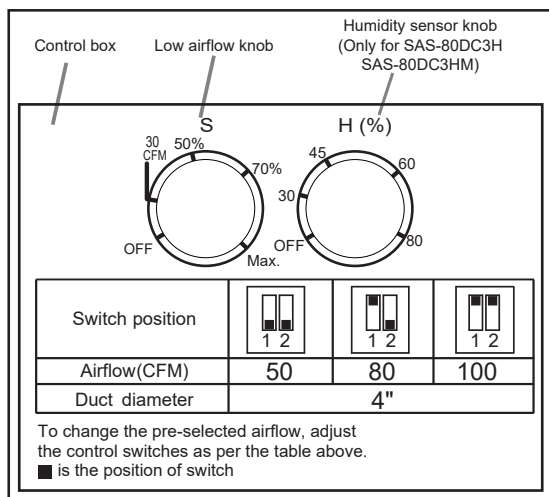

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**  
 Installer: Leave this manual with the homeowner.

# OPERATION

## To Turn Fan ON

Turn the switch I (according to the following "CONNECT ELECTRICAL WIRING" ) ON.

- Fan will run at the certified airflow rate if the switch II is ON.
- Fan will run at the user-adjustable airflow rate if the switch II is OFF.

To Use Fan Time Delay Airflow Rate Change

1. Turn the switch I ON.
2. Turn the switch II ON - fan will run at the certified airflow rate.
3. When the switch II is turned OFF, fan will continue to run at the certified airflow rate until the time delay has elapsed (for SAS-80DC3, the delay time is user-adjustable from 3-30mins; for SAS-80DC3H SAS-80DC3HM, the delay time is 20 mins), and then will automatically change to the user-adjustable airflow rate.

## To Turn Fan OFF

Turn the switch I OFF

## Only for SAS-80DC3H SAS-80DC3HM

Fan run continuously at a low speed (adjustable by low airflow knob) and automatically boost up to high speed when either of these conditions is detected: a) Humidity above a user-adjustable setpoint (30%-80% relative humidity). b) rapid increases in humidity. After delay timer (20 minutes) returns fan to the default low speed. Humidity sensor description according to "HUMIDITY SENSOR OPERATION" and "SENSITIVITY ADJUSTMENT".

## HUMIDITY SENSOR OPERATION (Only for SAS-80DC3H SAS-80DC3HM)

The humidity-sensing fan uses a sophisticated humidity sensor that responds to: (a) rapid increases in humidity or (b) humidity above a user-adjustable set-point (30%-80% relative humidity). Fan run continuously at a pre-set lower level (set by Low airflow knob) and automatically boost up to certified airflow rate when environmental conditions change. If the fan continuously responds to changing environmental conditions, "H" (means "humidity") adjustment may- be required.

## SENSITIVITY ADJUSTMENT (Only for SAS-80DC3H SAS-80DC3HM)

The "H" has been factory set for most shower applications. However, if the fan is in a tub area or is being used for dampness control, the "H" may need to be increased toward maximum. If the control is responding too often to changing environmental conditions, movement toward minimum, "H" may be required.

To adjust the "H":

1. Disconnect power at service entrance.
2. Through the grille, locate the slot marked "H".
3. Carefully rotate the "H" adjustment toward maximum or minimum.
4. Turn on power and check operation by turning on the shower or other humidity source until the fan turns on.
5. Repeat above steps if necessary.

When the temperature changes, humidity sensor values will have deviation.

## MOTION SENSOR OPERATION only for SAS-80DC3HM

Plug the motion sensing grille into the fan control module and when powered on, the fan will automatically start sensing motion.

Turn on the switch to activate sensor and continuous ventilation system. The fan will run continuously at the pre-set low speed.


When motion is detected, the fan speed increases to high speed.

When the person exits the area, the fan remains working at high speed until the delay time has passed (20 minutes).

After the time delay, the fan speed is reduced to the continuous ventilation rate.


Installation distance: 5 to 7 feet.

Sensing range is within the cone angle of 90°.

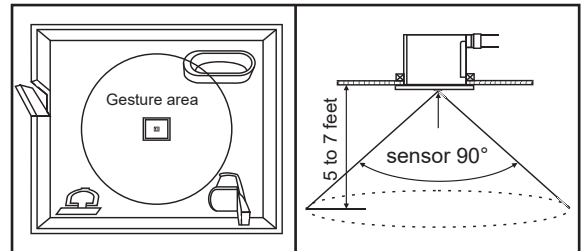


# PLAN THE INSTALLATION

1. Do not use in a cooking area.

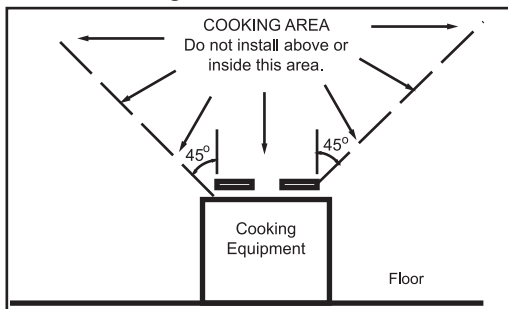

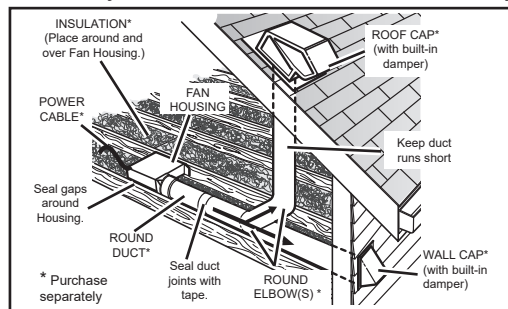


2. Two ways to connect ductwork to a factory-shipped unit.




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Before installation, you need to know:

Screw A		ST4.2*13mm
Screw B		ST4.2*25mm
Hanger bar		13 3/8 in. (340mm)


When installing contractor packs, make sure to install any optional modules such as speed controls or humidity sensors with the fan housing to ensure wiring is completed properly. Module and grille plugs come packaged with the optional accessory and must be installed with the fan housing.

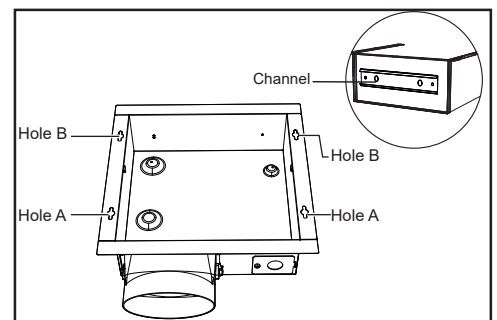

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS


## 2. Mount with mounting holes

Hold housing in place so that the housing contacts the bottom of the joist, Screw housing to joist through the hole A and hole B.

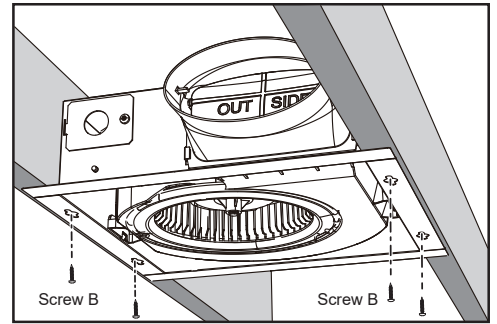


## 3. Mount with mounting holes

Slide one hanger bar into the channel on the housing and adjust as needed to fit between framing. Hold housing in place so that the housing contacts the bottom of the joist, Screw housing to joist through the hole A and hole B. Screw the hanger bar onto the other side of joist through its hole. Screw hanger bar to housing with screw A.

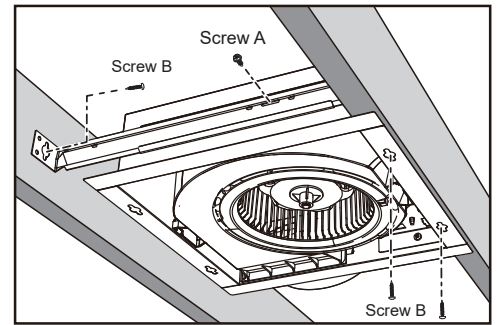


## 4. Mount to I-joist

Slide hanger bar into the channel on the housing and adjust as needed to fit I-joist. Hold housing in place so that the housing contacts the bottom of joist. Screw housing to joist through the hole A and hole B. Screw the hanger bar onto the joist through its hole. Screw hanger bar to housing with screw A.

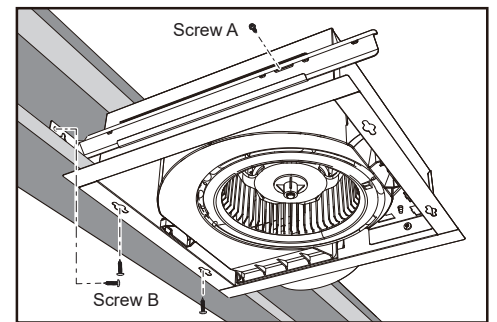

## 5. Wall installation


5a. When the product is installed on the wall, the adaptor shall be faced upward.

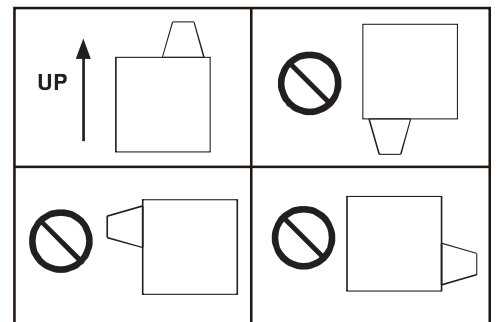

5b. Slide hanger bar into the channel on the housing. Hold housing in place so that the housing contacts the bottom of stud. Screw housing to stud through the hole A and hole B on the same side. Screw the hanger bar onto the stud through its hole.

Screw hanger bar to housing with screw A.


The minimum installation distance between studs is 13 3/8 in. (340mm)

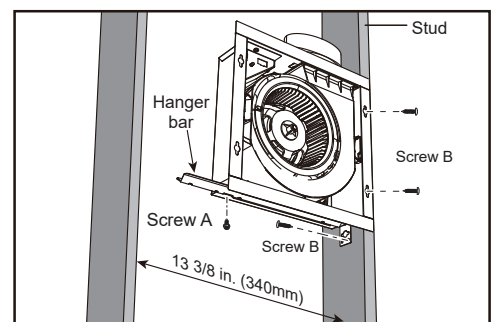

## 6. INSTALL ROUND DUCTWORK



Connect the round ductwork (not included) to the damper/duct connector, and run the ductwork to a roof or wall cap (not included).

Using tape (not included), secure all the ductwork connections so that they are air tight. The ducting from this fan to the outside of building has a strong effect on the air flow, noise and energy use of the fan. Use the shortest, straightest duct routing possible for best performance, and avoid installing the fan with smaller ducts than recommended. Insulation around the ducts can reduce energy loss and inhibit mold growth. Fans installed with existing ducts may not achieve their rated air flow.

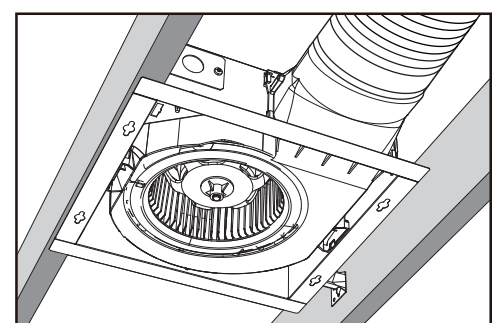

# CONNECT ELECTRICAL WIRING


Run 120V AC house wiring to the location of the fan. Use only UL-approved connectors (not included) to attach the house wiring to the wiring plate. Refer to the wiring diagram, and connect the wires as shown.

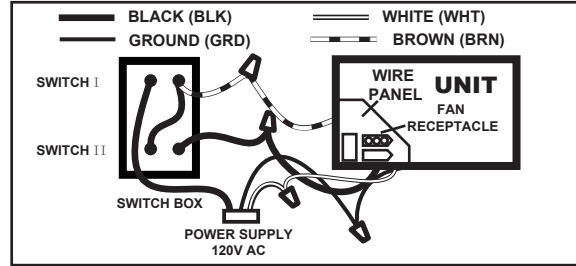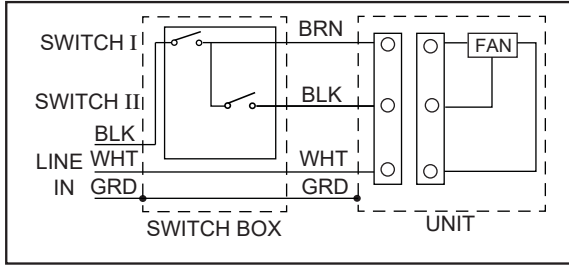

## INSTALL GRILLE

Install ceiling material to complete the ceiling construction. Then, cut around the fan housing. Insert the sensor plug into the plug base on the power box first, and then install the grille (for SAS-80DC3H and SAS-80DC3HM).

To attach the grille assembly to the fan housing, pinch the grille springs on the sides of the grille assembly, and position the grille into the housing with the grille springs in the appropriate slots. Push the grille assembly towards the ceiling to secure.

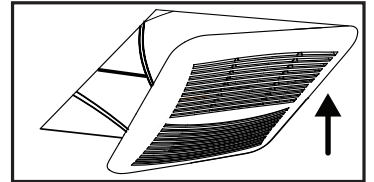


## SERVICE PARTS

PART	PART NAME	Qty.
1	Grille Assembly (includes part 2)	1
2	Grille Spring	2
3	Power box	1
4	Blower	1
5	Blower Wheel	1
6	Motor	1
7	Motor plate	1
8	Wire Panel / Harness Assembly	1
9	Housing	1
10	Wiring plate	1
11	Damper / Duct Connector	1
12	Hanger Bar	1
a	Screw	3
b	Screw	3
c	Screw	3
d	Screw	1
e	Screw	1
f	Screw	1

\* Blower Assembly includes part 3, 4, 5, 6, b, c.

**WARNING:** Before replacing, be sure to turn off power at power source.

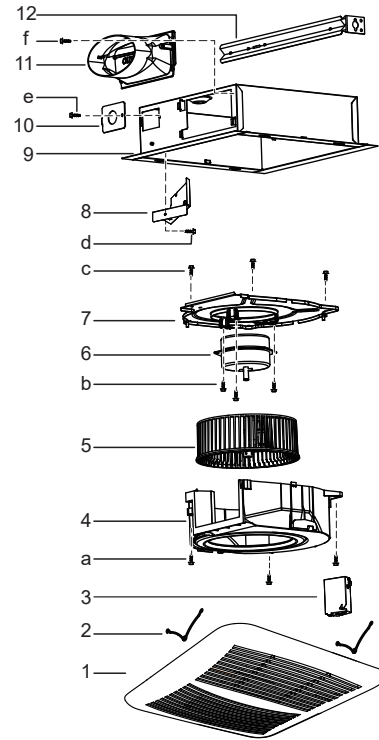

## WARRANTY

This warranty covers all defects in workmanship or materials for:

The mechanical and electrical parts contained in this product, for a period of 12 months, from the date of purchase. You must keep and be able to provide your original sales receipt as proof of the date of purchase. This warranty is covered the original retail purchaser of this product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damages from improper installation
- Damages from shipping
- Damages from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance
- Damages from service by persons other than an authorized dealer or service center.

This warranty does not extend to fluorescent lamp starters and tubes.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies. This warranty does not cover incidental or consequential damages.




Visit: [www.reversomatic.com](http://www.reversomatic.com)

Tool Free: 1.866.890.6457

1.800.810.3473

Models:  
**SAS-80DC3**  
**SAS-80DC3H**  
**SAS-80DC3HM**

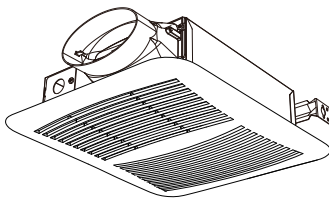

## AVERTISSEMENT

### AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES, RESPECTEZ CE QUI SUIT:

- Utilisez cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant à l'adresse ou au numéro de téléphone figurant dans la garantie.
- Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, éteignez celle-ci au panneau de service et verrouillez-le pour empêcher l'alimentation accidentelle. Lorsqu'on ne peut verrouiller au panneau de service, fixez de manière sécurisée et visible une étiquette d'avertissement à ce dernier.
- L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée conformément à tous les codes et normes applicables, y compris les codes et les normes de construction résistantes aux incendies.
- L'air nécessaire pour une combustion appropriée et l'évacuation des gaz à travers la cheminée d'équipement de combustion à carburant pour éviter le contre-tirage. Suivez la ligne directrice du fabricant de l'équipement de chauffage et les normes de sécurité telles que celles publiées par la NFPA (National Fire Protection Association) et l'ASHRAE (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) ainsi que les autorités locales.
- Lors de la coupe ou du forage dans les murs ou les plafonds, évitez d'endommager les câbles électriques et autres services enfouis.
- Les conduits de ventilateurs doivent toujours être évacués vers l'extérieur.
- Peut être utilisé au-dessus d'une baignoire ou d'une douche lorsqu'elle est branchée à un DDFT (disjoncteur détecteur de fuite à la terre) - circuit de dérivation protégé (installation de plafond uniquement).
- Cet appareil doit être mis à la terre.
  - Ne doit pas être utilisé dans la cuisine.
  - Pour réduire les risques d'incendie et pour évacuer l'air correctement, assurez-vous de canaliser l'air vers l'extérieur. Évitez d'évacuer l'air d'échappement dans les murs ou les plafonds ou dans les greniers, les vides sanitaires ou les garages.
- AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
  - Le ventilateur ne doit pas être installé dans un plafond isolé thermiquement à une valeur supérieure à R40.

## MISE EN GARDE

- Uniquement pour une ventilation générale. Ne pas utiliser pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.
- Cet appareil est conçu pour être installé dans des plafonds à pente de 12/12 (de 45 degrés). Le connecteur du conduit doit pointer vers le haut. **N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UN MUR.**
- Pour éviter des dommages au roulement du moteur et des pales bruyantes ou déséquilibrées, évitez que la poussière de plâtre ou autres produits de construction s'accumule sur celles-ci.
- Veuillez lire l'étiquette de spécification sur l'appareil pour de plus amples informations et conditions.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour un fonctionnement silencieux et efficace, une longue durée de vie et une apparence attrayante - abaissez ou retirez la grille et aspirez l'intérieur de l'appareil avec une brosse à poussière. Le moteur est lubrifié en permanence et n'a jamais besoin d'huile. Si les roulements du moteur produisent des bruits excessifs ou inhabituels, remplacez le moteur par un moteur identique. Les pales devraient également être remplacées.

## OPÉRATION

Voir « raccordement » pour les détails.

Le boîtier de commande, situé à l'intérieur du boîtier du ventilateur, a trois réglages distincts:

(1) le bouton de débit d'air bas ajuste le débit d'air inférieur à 30 PCM jusqu'au débit d'air de la vitesse élevée du ventilateur déterminée par le réglage du commutateur à bascule. Le ventilateur ne fonctionne pas lorsque le bouton est tourné entre OFF-30CFM (Réglage de l'usine à off)



(2) **Seulement SAS-80DC3H SAS-80DC3HM** le bouton du capteur d'humidité définit le point réglable par l'utilisateur.

Le capteur d'humidité ne fonctionne pas lorsque le bouton est tourné entre OFF-30% (Réglage de l'usine à 30% (température ambiante de 25°C)).

**Seulement SAS-80DC3** le bouton de délai est réglable de 3 à 30 minutes et ramènera le ventilateur au réglage de basse vitesse une fois que le commutateur II est désactivé pendant la période de temps défini.

Le réglage de la temporisation est désactivé lorsqu'il est réglé entre OFF-3 minutes (réglé en usine sur OFF).

(3) L'interrupteur à bascule ajustera le réglage de la vitesse du ventilateur supérieur de 50 à 100 PCM (Réglage de l'usine à 100CFM).

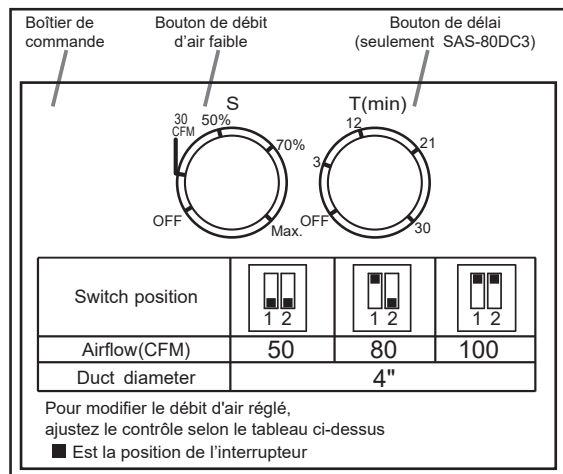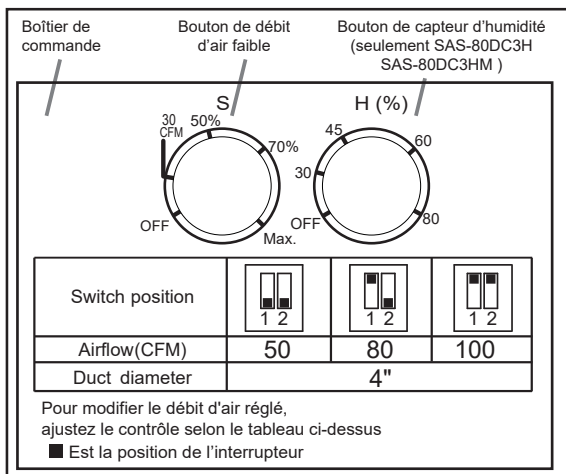

**LISEZ ET SAUVEGARDEZ CES**  
 Installateur: Laissez ce manuel avec le propriétaire.

## OPÉRATION

### Pour activer le ventilateur

Allumez l'interrupteur I (conformément au paragraphe « RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE »).

- Le ventilateur fonctionnera au débit d'air certifié si l'interrupteur II est sur « ON ».
- Le ventilateur fonctionnera au débit d'air réglable par l'utilisateur si l'interrupteur II est sur OFF.

Pour utiliser le changement de taux de débit d'air du délai du ventilateur:

1. Mettez l'interrupteur I sur ON.
2. Activez l'interrupteur II - le ventilateur fonctionnera au débit d'air présélectionné.
3. Lorsque l'interrupteur II est éteint, le ventilateur continuera à fonctionner au débit d'air présélectionné jusqu'à ce que la temporisation se soit écoulée (Pour les SAS-80DC3 Le délai est réglable par l'utilisateur de 3 à 30 min; Pour les SAS-80DC3H SAS-80DC3HM le temps de retard est de 20 minutes), puis passe automatiquement au débit d'air réglable par l'utilisateur.

### Pour désactiver le ventilateur

Placez l'interrupteur I OFF.

### Seulement SAS-80DC3H SAS-80DC3HM

Le ventilateur fonctionne en permanence à basse vitesse (réglable à l'aide du bouton de débit d'air faible) et augmente automatiquement lorsqu'une ou l'autre des conditions suivantes est détectée: a) Humidité supérieure à une valeur réglée par l'utilisateur (30% à 80% d'humidité relative). b) Augmentation rapide de l'humidité. Après le délai (20 minutes), le ventilateur revient à la basse vitesse par défaut. La description du capteur d'humidité suivant les sections « FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR D'HUMIDITÉ » et « RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ ».

### CAPTEUR D'HUMIDITÉ (Seulement SAS-80DC3H SAS-80DC3HM)

Le ventilateur à détection d'humidité utilise un capteur d'humidité sophistiqué qui répond : (a) augmentation rapide de l'humidité ou. b) l'humidité au-dessus du réglage par l'utilisateur (humidité relative de 30% à 80%). Le ventilateur fonctionne en permanence à un niveau inférieur prédéfini (défini par le bouton de débit d'air faible) et augmente automatiquement jusqu'au débit d'air certifié lorsque les conditions environnementales changent. Si le ventilateur répond continuellement aux conditions environnementales changeantes (H = Humidité), un réglage peut être nécessaire.

### RÉGLAGE DE SENSIBILITÉ (Seulement SAS-80DC3H SAS-80DC3HM)

Le « H » a été réglé en usine pour la plupart des applications de douche. Cependant, si le ventilateur est dans une salle avec baignoire ou est utilisé pour le contrôle de l'humidité, le « H » peut avoir besoin d'être augmenté vers le maximum. À l'inverse, si le contrôle répond trop souvent une baisse peut être faite avec le minimum. Pour régler le "H":

1. Débranchez l'alimentation au panneau électrique.
2. À travers la grille, repérez la fente marquée « H ».
3. Tournez avec précaution le réglage « H » vers le maximum ou vers le minimum.
4. Branchez l'alimentation et vérifiez le fonctionnement en allumant la douche ou une autre source d'humidité jusqu'à ce que le ventilateur s'allume.
5. Répétez ces étapes si nécessaire.

Lorsque la température change, les valeurs du capteur d'humidité ont un écart.


### FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE MOUVEMENT (Seulement SAS-80DC3HM)

Branchez la grille de détection de mouvement dans le module de commande du ventilateur et, lorsqu'il est allumé, le ventilateur commence automatiquement à détecter le mouvement. Le ventilateur fonctionnera continuellement à la basse vitesse préréglée. Lorsqu'un mouvement est détecté, la vitesse du ventilateur augmente à la haute vitesse. Lorsque la personne quitte la zone, le ventilateur continue de fonctionner à haute vitesse jusqu'à ce que le délai soit écoulé 20 minutes.

Après le délai, la vitesse du ventilateur est réduite au taux de ventilation continue.



Distance d'installation : 1,5 à 2,1 m (5 à 7 pieds).

La plage de détection est comprise dans l'angle du cône de 90°.

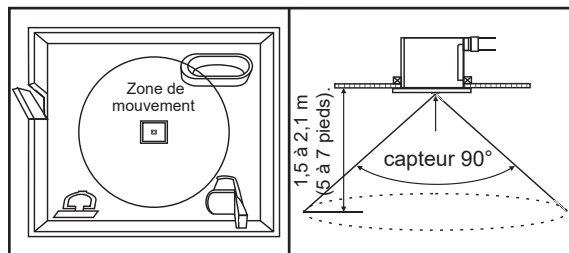




## PLANIFIE VOTRE INSTALLATION

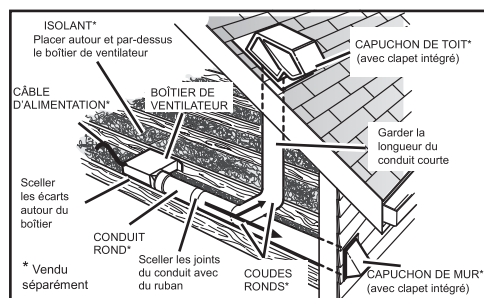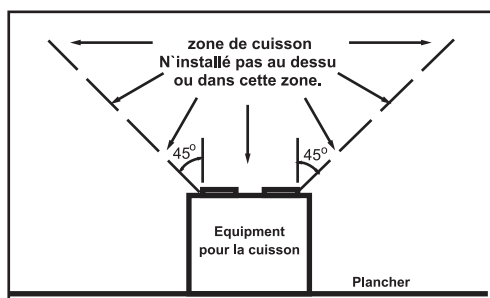1. Ne conforme pas à l'utilisation dans les zone de cuisson.
2. Deux manières de raccorder les conduits à un appareil prémonté.




## ASSEMBLAGE

1. Avant l'assemblage, vous devez savoir

Vis A		ST4.2*13mm
Vis B		ST4.2*25mm
Barres de suspension		13 3/8 in. (340mm)


Lors de l'installation des jeux de l'entrepreneur, veillez à installer tous les modules optionnels tels que les régulateurs de vitesse ou les capteurs d'humidité avec le boîtier du ventilateur pour vous assurer que le câblage est correctement complété. Les fiches des modules et des grilles sont fournies avec l'accessoire optionnel et doivent être installées avec le boîtier du ventilateur.

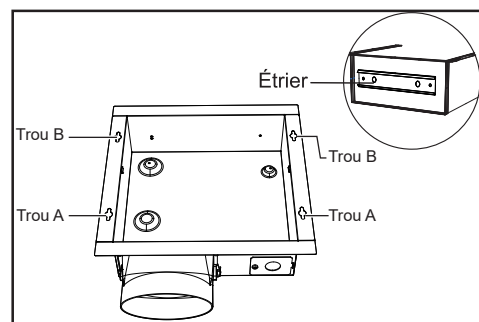

# ASSEMBLAGE

## 2. Montez avec les trous de montage


Maintenez le boîtier en place de manière à ce qu'il touche le bas de la solive. Vissez-le à travers les trous A et B.

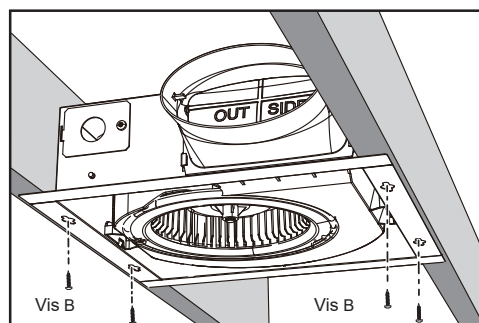

## 3. Montez avec les trous de montage

Faites glisser une barre de suspension dans l'étrier sur le boîtier et ajustez-la entre les solives. Maintenez le boîtier en place de manière à ce qu'il touche le bas de la solive. Vissez-le à travers les trous A et B. Vissez la barre de suspension de l'autre côté de la solive


Vissez la barre de suspension au boîtier avec la vis A

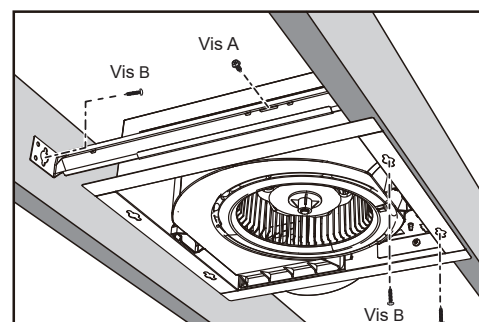

## 4. Montez à la solive (I)


Faites glisser une barre de suspension dans l'étrier du boîtier et ajustez-la au besoin pour l'adapter à la charpente. Maintenez le boîtier en place de sorte qu'il entre en contact avec le bas de la solive. Vissez le boîtier à la solive à travers les trous A et B. Vissez la barre de suspension de l'autre côté de la solive à travers le trou.

Visser la barre de suspension au boîtier avec la vis A.

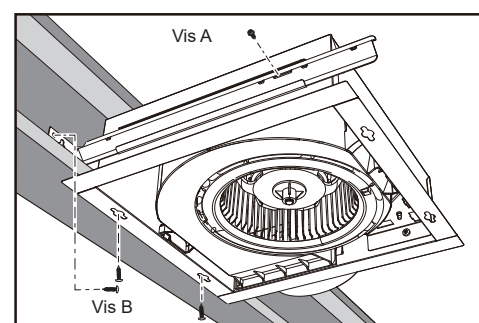

## 5. Installation au mur


5a. Lorsque le produit est installé sur le mur, l'adaptateur doit faire face au haut.

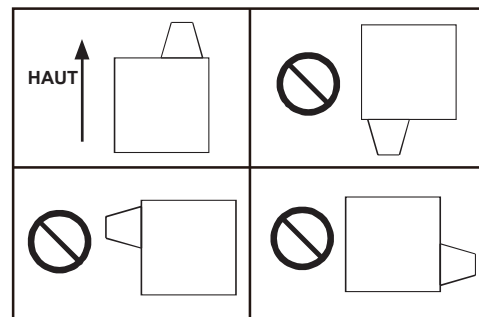

5b. Faites glisser la barre de suspension dans le canal du boîtier. Maintenez le boîtier en place de sorte que celui-ci soit en contact avec le bas des poutrelles. Vissez le boîtier en place par les trous A et B du même côté. Vissez la barre de suspension sur la poutrelle à travers son trou.


Vissez la barre de suspension au boîtier à l'aide de la vis A.

La distance minimale d'installation entre les goujons est de 340 mm (13 3/8 in).

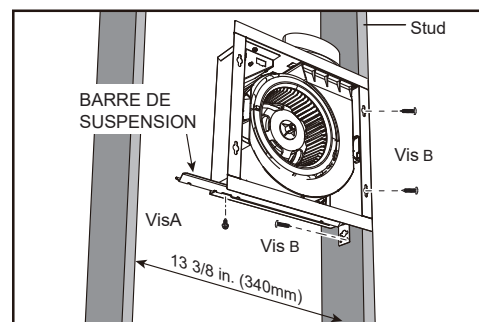



## 6. INSTALLATION AVEC CONDUIT ROND

Raccorder le conduit rond (non inclus) au connecteur du clapet, et faites passer le conduit à un capuchon de toit ou de mur (non inclus). À l'aide de ruban adhésif (non inclus), fixez toutes les connexions des conduits de manière à ce qu'elles soient étanches à l'air. Le conduit de ce ventilateur vers l'extérieur du bâtiment a un effet important sur le débit d'air, le bruit et l'utilisation d'énergie du ventilateur. Utilisez le chemin le plus court et le plus droit possible pour une meilleure performance et évitez d'installer le ventilateur avec des conduits plus petits que ceux recommandés. L'isolation autour des conduits peut réduire la perte d'énergie et inhiber la croissance des moisissures. Les ventilateurs installés avec des conduits existants peuvent ne pas atteindre leur débit d'air nominal.

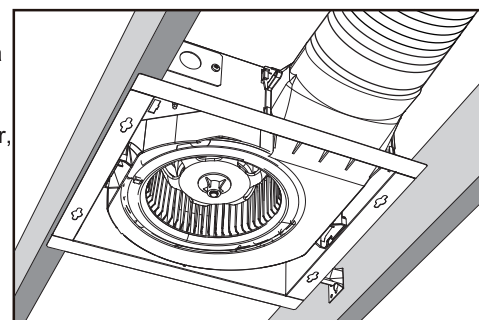

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Relier le circuit électrique de votre maison de 120 V c.a. à l'emplacement du ventilateur. Utilisez seulement des raccords homologués par UL pour relier le circuit électrique de votre maison à la plaque de câblage. Branchez les fils comme illustré ci-dessous.

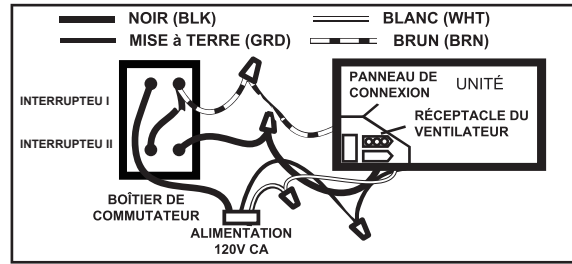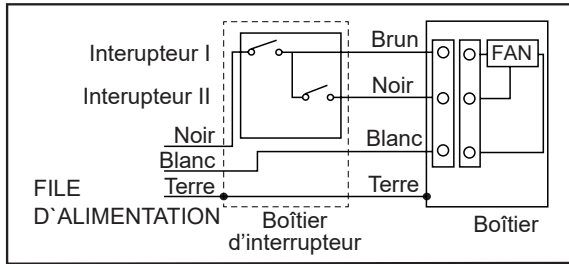


## INSTALLER LA GRILLE

Pincez ensemble les ressorts de la grille et insérez-les dans la plaque du moteur dans le boîtier. Poussez la grille fermement vers le plafond.

Insérez d'abord la fiche du capteur dans la prise du boîtier d'alimentation, puis installez la grille (pour le SAS-80DC3H and SAS-80DC3HM).


Pour fixer la grille au boîtier du ventilateur, pincez les ressorts se trouvant sur les côtés de la grille, puis installez la grille dans le boîtier en insérant les ressorts dans leurs fentes respectives.

Poussez la grille vers le plafond pour la fixer fermement.

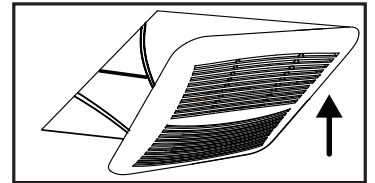

## SERVICE PARTS

PIÈCE	NOM DE LA PIÈCE	Qtée.
1	Assemblage de la grille (N° 2 est incluse)	1
2	Ressort de la grille	2
3	Boîte d'alimentation	1
4	Ventilateur	1
5	Soufflante	1
6	Moteur	1
7	Plaque de moteur	1
8	Panneau de câblage / Assemblage de harnais	1
9	Boîtier	1
10	Plaque de câblage	1
11	Connecteur de clapet	1
12	Kit de barres de suspension	1
a	Vis	3
b	Vis	3
c	Vis	3
d	Vis	1
e	Vis	1
f	Vis	1

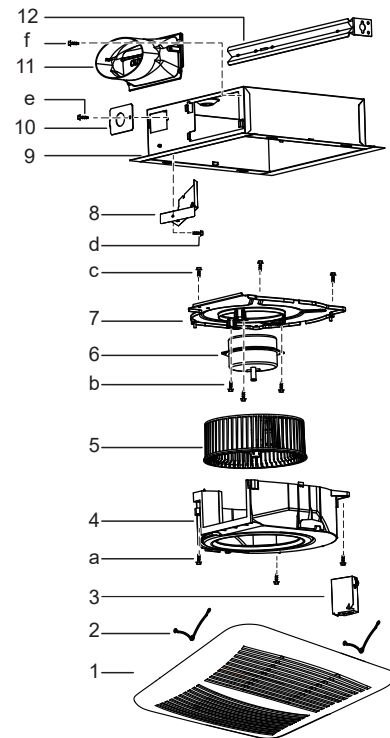

\* L'assemblage de soufflante inclue les pièces n° 3, 4, 5, 6, b, c.

ATTENTION: Assurez-vous que l'alimentation est éteint avant de remplacer.

## GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériaux pour :

Les pièces mécaniques et électriques contenues dans ce produit, pour une durée de 12 mois, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver et être en mesure de fournir votre reçu de vente original comme preuve de la date d'achat. Cette garantie est couverte par l'acheteur au détail original de ce produit.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages dus à une mauvaise installation
- Dommages causés par l'expédition
- Dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, une altération, un manque de soins et d'entretien appropriés
- Dommages causés par le service par des personnes autres qu'un revendeur ou un centre de service agréé.

Cette garantie ne s'étend pas aux allumeurs et tubes fluorescents.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST DONNÉE EN LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Le recours prévu dans cette garantie est exclusif et est accordé en lieu et place de tous les autres recours. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects.



Visit: [www.reversomatic.com](http://www.reversomatic.com)

Tool Free: 1.866.890.6457

1.800.810.3473